

オールステンレスで 頑 強

送風定温乾燥器



NC-1000



NC-1200


各種乾操作業、環境試験、品質管理等広範囲に対応し熱風循環機構により、精密な温度分布が得られる高性能熱風循環式定温乾燥器です。

1. タテ型により省スペース。
2. 熱風循環式で温度分布が良い。
3. PID制御により高い精度を保っています。
4. デジタル表示で確認しやすい。



株式会社 西日本試験機

送風定温乾燥器

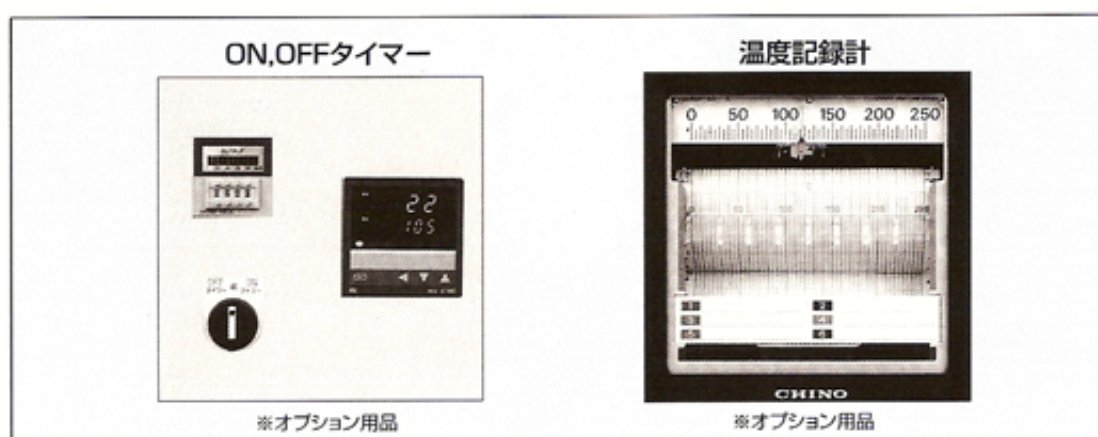

機器	型式	NC-600	NC-1000	NC-1200
電 源		3相 200V 50/60HZ		
使用温度範囲		常温+20℃～+150℃		
温度精度		±1℃ (センサー検知部)		
加熱器 (kw)		3	3	6
送風機 (w)		130/180	130/180	200/300
温度調節計		マイクロコンピュータ搭載、PID制御		
温度センサー		熱電対		
内 装		SUS-304		
外 装		SUS-304		
断 熱 材		ロックウール断熱材 (不燃材料)		
安全装置		漏電ブレーカー、過熱防止		
槽内寸法 (W×D×H)		600×600×600	750×580×1060	1000×760×1220
外形寸法 (W×D×H)		700×795×1040	850×775×1495	1100×1000×1770
内 容 積 (ℓ)		216	461	927
電 流 (A)		12	12	22
棚 板 (枚)		2	4	5
重 量 (kg)		100	150	240

使用温度範囲が常温+20℃～+200℃タイプも製作致します。
工場オプションでON,OFFタイマー、温度記録計付きも製作致します。
このカタログに掲載している製品は当社の標準品ですが、このほかの仕様も製作致します。

*** A-333 NC-600 (内寸600×600×600mm) は製造中止となります。**

営業品目
コンクリート試験機・アスファルト試験機・セメント試験機・土質試験機・理化学機器

 **株式会社 西日本試験機**

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目14番12号
TEL.06 (6975) 6733 FAX.06 (6975) 6738
営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目7番33号西原ビル1F
TEL.092 (441) 5750 FAX.092 (441) 5751

H P <http://www.nishinipponshikenki.co.jp/>
E-mail info@nishinipponshikenki.co.jp